


ALLE ANGABEN ZU DEN WÄRMELEITGRUPPEN (WLG)
BEZIEHEN SICH AUF DEN BEMESSUNGSWERT

DIE SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE DES TRAGWERKPLANERS
SIND VERBINDLICH ZU BEACHTEN. BEI ABWEICHUNGEN IST DER
OBJEKTPLANER UND DER STATIKER UNBEDINGT VOR AUS-
FÜHRUNG ZU KONTAKTIEREN

ALLE BRÜSTUNGSHÖHEN UND ÖFFNUNGSMASZE
GELTEN AB OKRFB

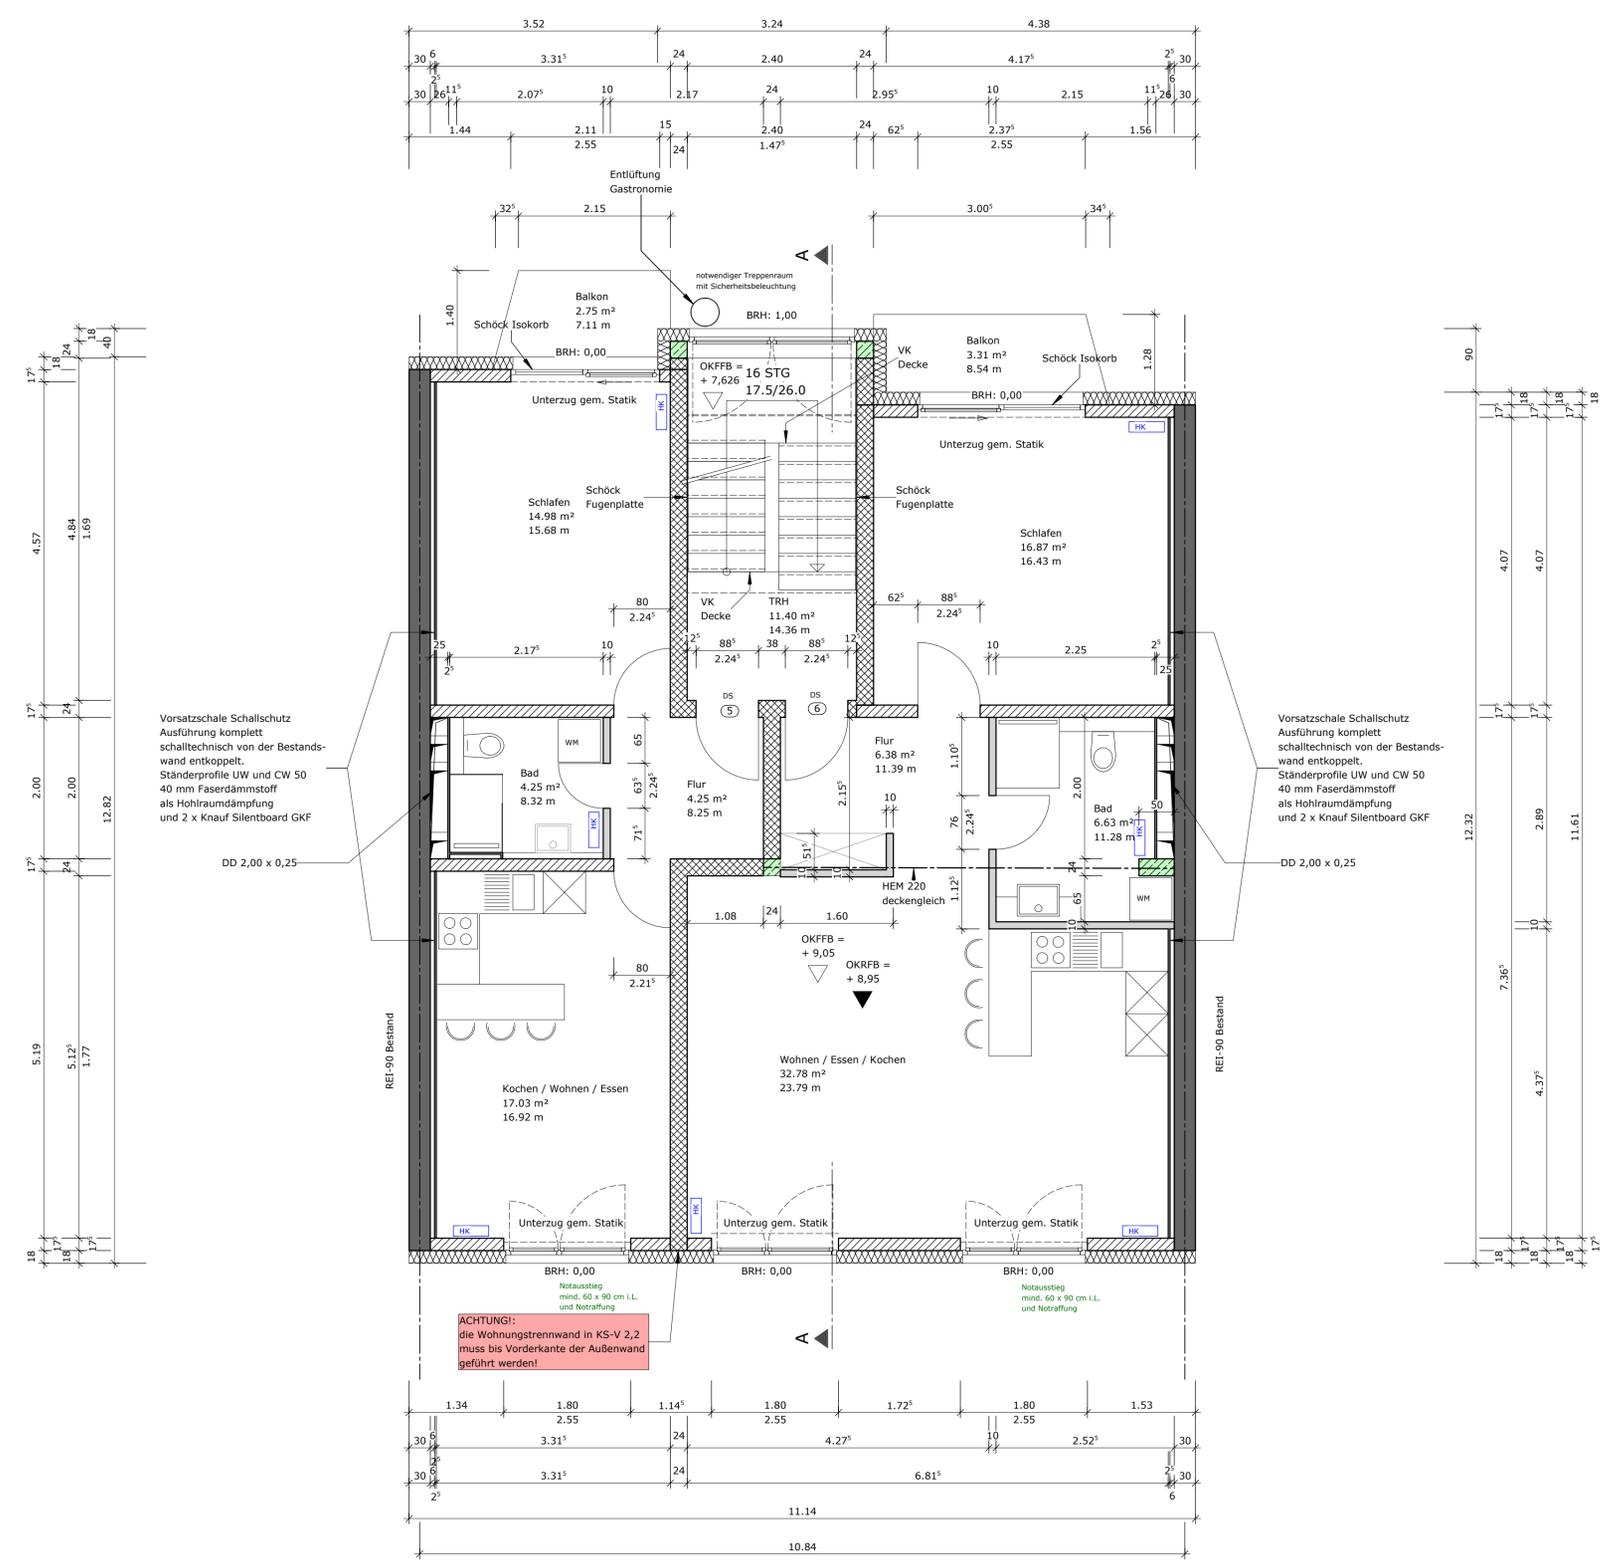

GRUNDRISS 3.OG 1:50

C	Änderung Gebäudetiefe rechte Gebäudehälfte	FB	09.03.21
B	Änderung Schachtwand Bäder / Korrektur Maßketten	FB	07.01.21
A	Änderung Außenwände auf 17,5 cm KS-L Rohdichte 1,2 Anpassung WDVS an Wärmeschutznachweise (Bestand 14 cm / Erweiterung 18 cm)	FB	06.12.20
INDEX	BESCHREIBUNG	GEZ.	DATUM

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> WS WANDSCHLITZ WD WANDDURCHBRUCH FBD FUSSBODENDURCHBRUCH DD DECKENDURCHBRUCH | <ul style="list-style-type: none"> BQ BETONQUADER BRH BRÜSTUNGSHÖHE GW GÜRTWICKLER OK OBERKANTE FFB FERTIGFUSSBODEN RFB ROHFUSSBODEN UKD UNTERKANTE DECKE (H) HEIZUNG (L) LÜFTUNG (S) SANITÄR (E) ELEKTRO ALD AUSSENLUFTDURCHLASS ÜLD ÜBERSTRÖMLUFTDURCHLASS |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> STAHLBETON C 25/30 STB.-FERTIGTEIL C 25/30 KS-L 12 Rohdichte 1,2 KS-V SFK 20 ROHDICHTE 2,2 | <ul style="list-style-type: none"> KS-V SFK 20 ROHDICHTE 2,0 BESTANDSMAUERWERK DÄMMUNG MINERALWOLLE GIPSKARTON |
|---|--|

BEMESSUNG ALLER STAHL-, BETON-, STAHLBETONTEILE
SOWIE DACHKONSTRUKTION NACH STATIK

BAUVORHABEN: Umbau und Erweiterung eines Mehrfamilienhauses U 5, 27 68161 Mannheim	GEZEICHNET: FB DATUM: 09.03.2021 MASZSTAB: 1 / 50 PLAN NR.: W - P - 06 INDEX: C
---	--

GRUNDRISS 3.OG 1:50

BAUHERR / -IN: Vanessa und Paul März Am Pferchelhang 2/5 69118 Heidelberg	STATIK: Ingenieurbüro Hahn und Partner Richard-Knies-Straße 52 67550 Worms Tel.: 06241-955298	WERKPLANUNG: Architekt Dipl.-Ing. (FH) Felix Baum Kapellenweg 3 67240 Bob.-Roxheim Tel.: 0176-31359977
--	---	---